


ОАО “БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЛАДКА”



EAC

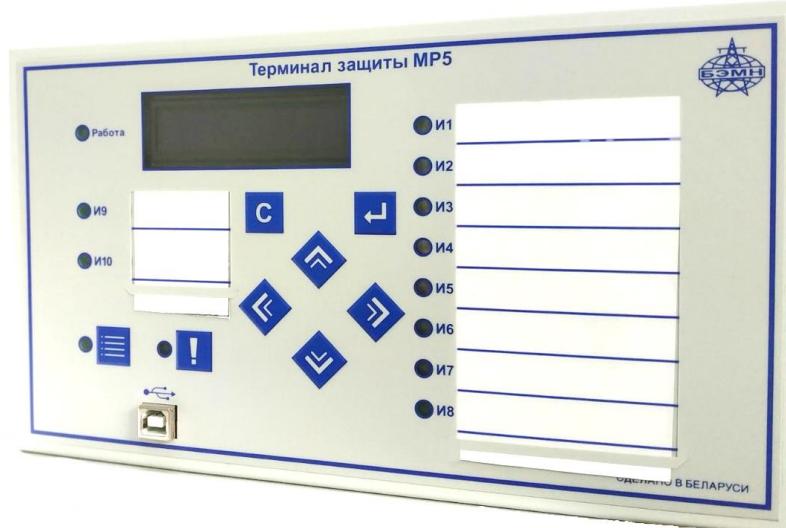

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ТЕРМИНАЛА МР5 (ВЕРСИЯ ПО60)
СОГЛАСНО СТАНДАРТА МЭК 61850**

ПШИЖ 166.00.00.00.001

Редакция 1.09 от 26.01.2024

БЕЛАРУСЬ
220101, г. Минск, ул. Плеханова, 105а,
телефон/факс +375173780905/375173798656

www.bemn.by, upr@bemn.by

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СВЯЗИ	5
2 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	5
3 СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МР5, ВЕРСИЯ ПО60	8
4 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МР5 ПО60.....	9
4.1 Логическое устройство LD0.....	9
4.1.1 LLN0 – нулевая точка логического узла	9
4.1.2 LPHD1 – описание физического местоположения устройства.....	10
4.2 Логическое устройство PROT.....	10
4.2.1 LLN0 – информация о логическом устройстве с блоком управления группами уставок	10
4.2.2 LPHD1 – информация о физическом устройстве	11
4.2.3 UPTOV1 – защита по повышению напряжения U>	11
4.2.4 UPTOV2 – защита по повышению напряжения U>>.....	12
4.2.5 UPTUV1 – защита по понижению напряжения U<.....	13
4.2.6 UPTUV2 – защита по понижению напряжения U<<.....	14
4.2.7 U2PTOV1 – защита по повышению напряжения обратной последовательности U2>.....	15
4.2.8 U2PTOV2 – защита по повышению напряжения обратной последовательности U2>>.....	16
4.2.9 U0PTOV1 – защита по повышению напряжения нулевой последовательности U0>	17
4.2.10 U0PTOV2 – защита по повышению напряжения нулевой последовательности U0>>.....	18
4.2.11 PTOF1 – защита по повышению частоты F>	19
4.2.12 PTOF2 – защита по повышению частоты F>>	20
4.2.13 PTUF1 – защита по понижению частоты F<.....	21
4.2.14 PTUF2 – защита по понижению частоты F<<.....	22
4.2.14 VZGGIO1 – внешняя защита B31.....	23
4.3 Логическое устройство CTRL.....	24
4.3.1 LLN0 – информация о логическом устройстве с блоком управления группами уставок	24
4.3.2 LPHD1 – информация о физическом устройстве	24
4.3.3 PTRC1 – условия для отключения при защите	25
4.3.4 GGIO1 - узел управления сигналами СДТУ	25
4.4 Логическое устройство MES.....	27
4.4.1 LLN0 – нулевая точка логического узла	27
4.4.2 LPHD1 - информация о физическом устройстве	28
4.4.3 MMXU1 – узел измерений	28
4.4.4 MSQI1 – измерение симметричных составляющих напряжения	31
4.5 Логическое устройство GGIO	32

4.5.1 LLN0 – нулевая точка логического узла	32
4.5.2 LPHD1 – информация о физическом устройстве	33
4.5.3 IN8GGIO1 - программируемые узлы на прием сигналов	33
4.5.4 OUT16GGIO1 - программируемые узлы на передачу сигналов (реле 1 – реле 16).....	35
4.5.5 LED12GGIO1 – узел светодиодных индикаторов	41
4.5.6 SSL24GGIO1 – программируемый узел на передачу сигналов ССЛ	42
4.5.7 VLS8GGIO1 – программируемый узел на передачу сигналов ВЛС.....	44
4.5.8 LS8GGIO1 – программируемый узел на прием сигналов ЛС	45
5 ОПИСАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ (Datasets)	47
6 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕБУФЕРИЗИРОВАННЫМ ОТЧЕТАМ (Unbuffered Reports). БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУФЕРИЗИРОВАННЫМ ОТЧЕТОМ (Buffered Reports)	48
7 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ GOOSE-СООБЩЕНИЕМ (GoCB)	50
8 ПОДПИСКА И ПРИЕМ GOOSE-СООБЩЕНИЙ.....	51

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Устройство MP5 поддерживает передачу данных по протоколу МЭК 61850-8-1 со скоростью обмена информацией до 100 Мбит/с.

Поддержка протокола МЭК 61850-8-1 (GOOSE) позволяет осуществлять обмен дискретными сигналами между устройством и контроллерами управления на полевом уровне цифровой подстанции. MP5 ПО60 обеспечивает прием до 4 сигналов с действием на: «Сброс индикации», «Сброс новой неисправности», «Сброс новой записи ЖА», «Сброс новой записи ЖС».

Поддержка протокола МЭК 61850-8-1 (MMS) позволяет реализовать сбор данных телесигнализации и телеметрии, передачу команд телеуправления, передачу журналов аварий и событий, изменение группы уставок защит.


Синхронизация встроенных часов MP5 с внешним сервером времени АСУ ТП по сети Ethernet выполняется с помощью протокола точного времени SNTP. Конфигурация параметров синхронизации времени выполняется с веб-интерфейсе устройства.

Таблица 1.1 Технические характеристики системы передачи данных

Параметр	Значение
Интерфейс передачи данных: исполнение 3 исполнение 4	2 порта ST (100BASE-FX) 2 порта RJ-45 (100BASE-TX)
Протокол передачи данных	МЭК-61850
Сервисы передачи данных согласно МЭК-61850-8-1	- сервисы чтения информационной модели; - сервисы передачи наборов данных; - сервис спорадической передачи данных (отчетов MMS); - сервис прямого управления; - сервис управления группами уставок; - сервисы передачи общих событий на подстанции (GOOSE-сообщений); - сервис передачи файлов
Синхронизация времени	SNTP

1 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СВЯЗИ

Для настройки интерфейса связи необходимо зайти в структуру меню устройства MP5 и выбрать меню «КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ», подменю «ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ».

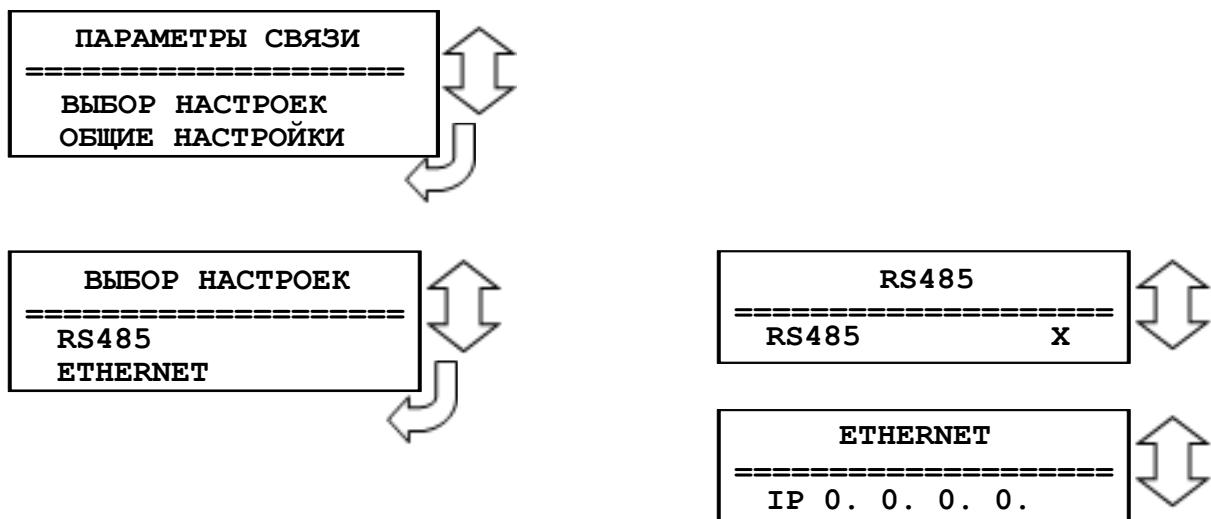

Для обеспечения связи по протоколу МЭК61850 в сети Ethernet в меню «ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ – ВЫБОР НАСТРОЕК» необходимо задать IP адрес.

2 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

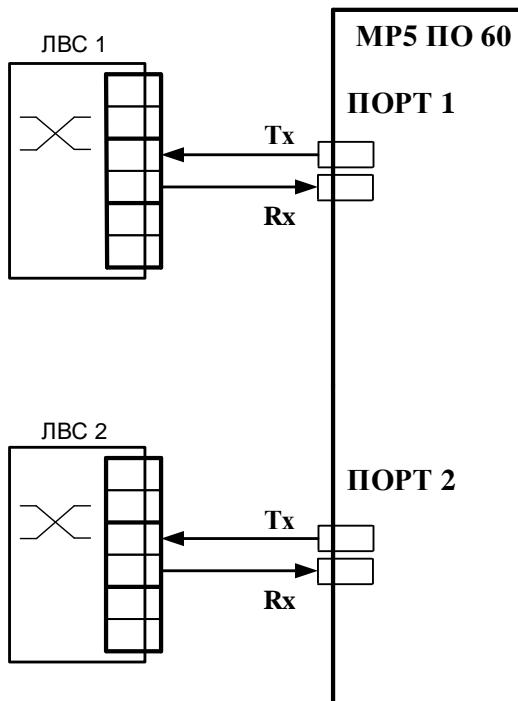


Рисунок 2.1 – Схема подключения с оптическим Ethernet интерфейсом MP5 ПО 60

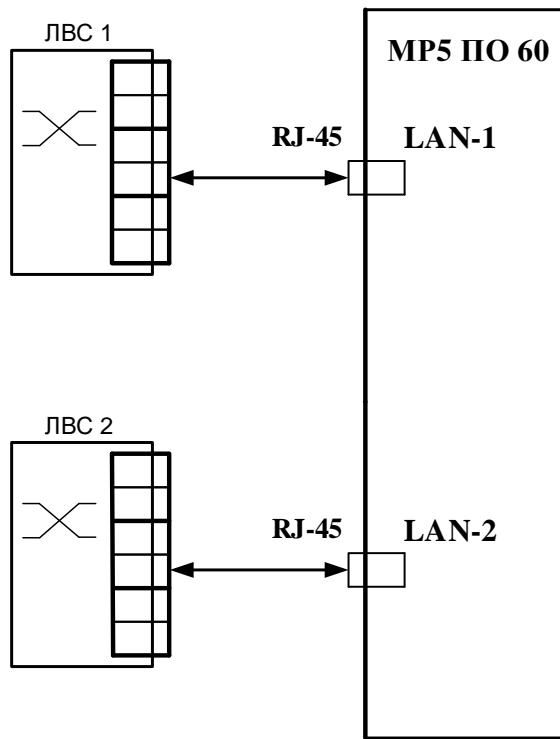


Рисунок 2.2 – Схема подключения с электрическим Ethernet интерфейсом MP5 ПО 60

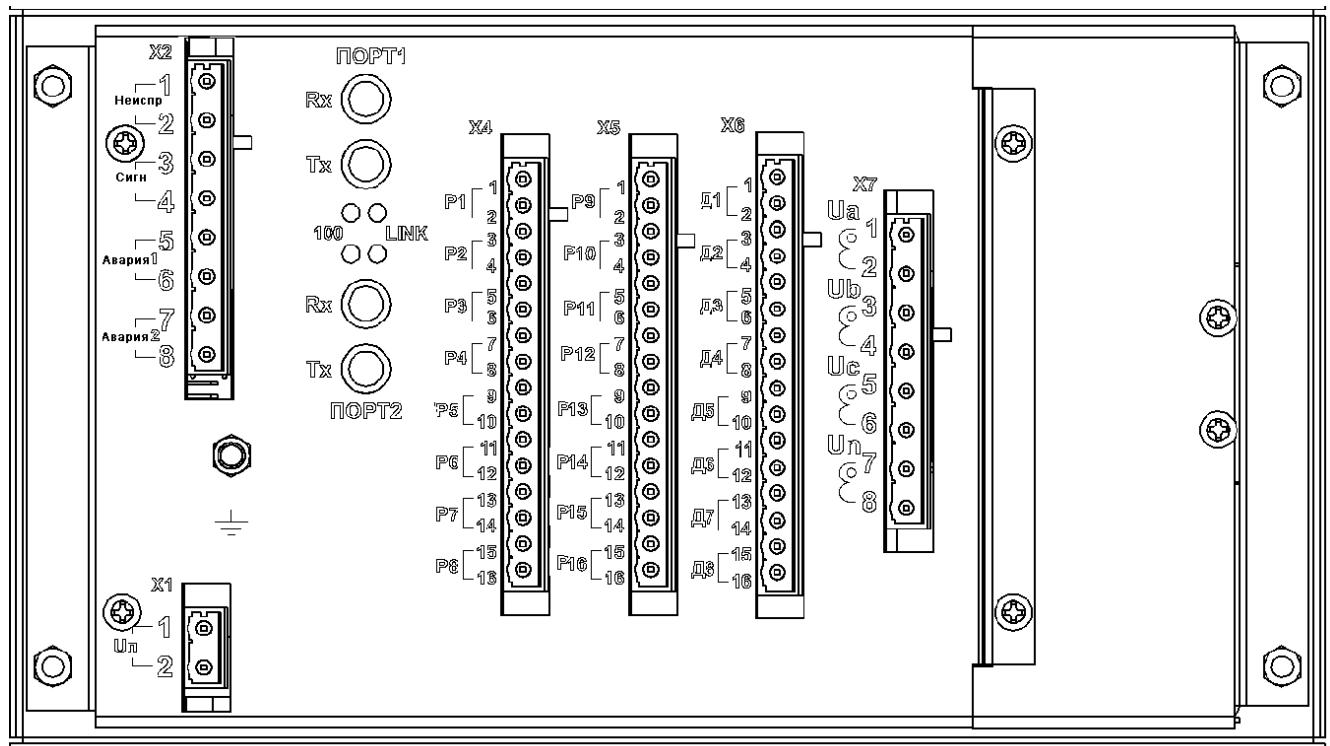


Рисунок 2.3 - Вид задней панели с оптическим Ethernet интерфейсом MP5 ПО 60

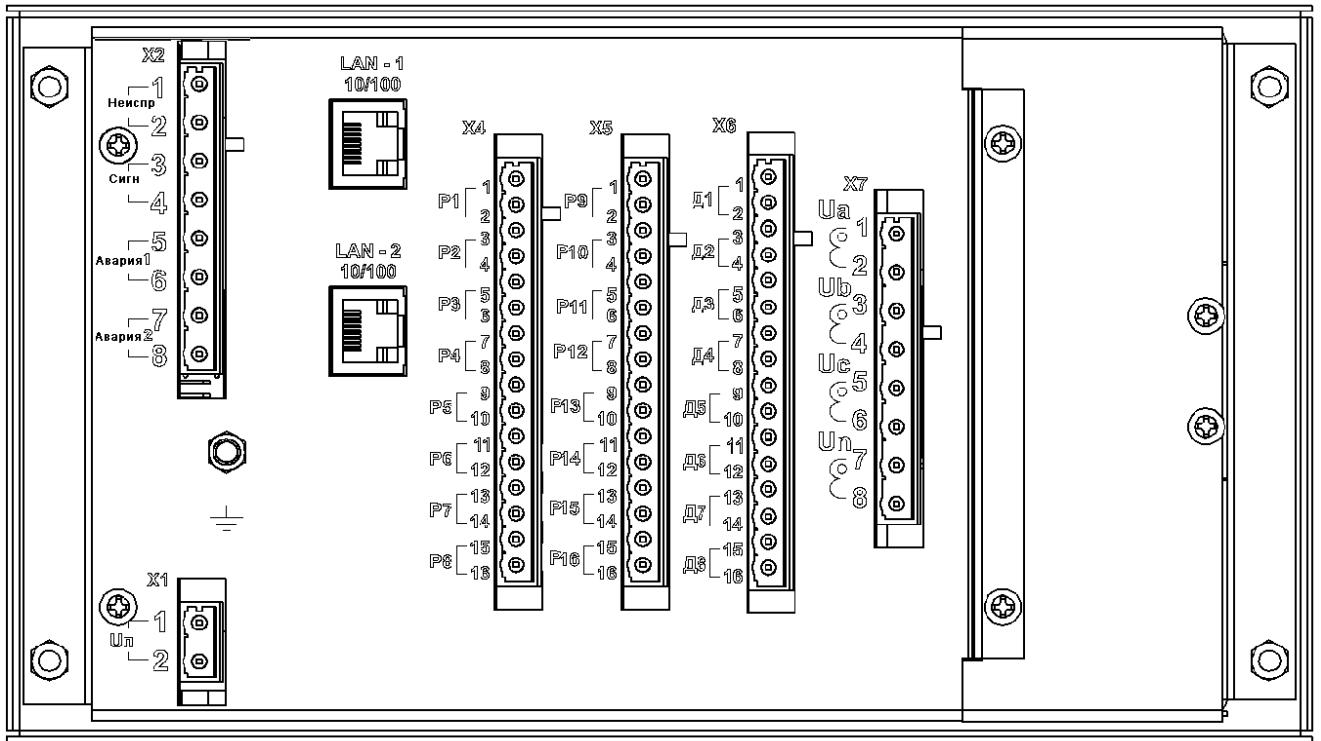


Рисунок 2.4 - Вид задней панели с электрическим Ethernet интерфейсом MP5 ПО 60

3 СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ MP5, ВЕРСИЯ ПО60

В таблице 3.1 приведена структура информационной модели MP5 версии ПО60 в соответствии со стандартом МЭК 61850.

Таблица 3.1

№	Наименование функции	Логический узел
1	2	3
МОДЕЛЬ ДАННЫХ (DataModel)		
1	Логическое устройство LD0	
1.1	Информация о логическом устройстве с блоком управления группами уставок	LLN0
1.2	Информация о физическом устройстве	LPHD1
2	Логическое устройство PROT	
2.1	Информация о логическом устройстве с блоком управления группами уставок	LLN0
2.2	Информация о физическом устройстве	LPHD1
2.3	Защита по повышению напряжения (U>, U>>)	UPTOV1, UPTOV2
2.4	Защита по понижению напряжения (U<, U<<)	UPTUV1, UPTUV2
2.5	Защита по повышению напряжения обратной последовательности (U2>, U2>>)	U2PTOV1, U2PTOV2
2.6	Защита по повышению напряжения нулевой последовательности (U0>, U0>>)	U0PTOV1, U0PTOV2
2.7	Защита по повышению частоты (F>, F>>)	PTOF1, PTOF2
2.8	Защита по понижению частоты (F<, F<<)	PTUF1, PTUF2
2.9	Внешние защиты (B31 – B38)	VZGGIO1 – VZGGIO8
3	Логическое устройство CTRL1	
3.1	Информация о логическом устройстве	LLN0
3.2	Информация о физическом устройстве	LPHD1
3.3	Условия для отключения при защите	PTRC1
3.4	Управление сигналами СДТУ	GGIO1
4	Логическое устройство MES	
4.1	Информация о лог. устройстве	LLN0
4.2	Информация о физическом устройстве	LPHD1
4.3	Измерение фазных и линейных напряжений, частоты	MMXU1
4.4	Измерение симметричных составляющих напряжения	MSQI1
5	Логическое устройство GGI0	
5.1	Информация о логическом устройстве	LLN0
5.2	Информация о физическом устройстве	LPHD1
5.3	Индикаторы	LED12GGIO1
5.4	Программируемые узлы на передачу сигналов (реле1 – реле16)	OUT16GGIO1
5.5	Программируемые узлы на прием сигналов (Д1 – Д8)	IN8GGIO1
5.6	Программируемые узлы на передачу сигналов ССЛ	SSL24GGIO1
5.7	Программируемые узлы на передачу сигналов ВЛС	VLS8GGIO1
5.8	Программируемые узлы на прием сигналов ЛС	LS8GGIO1
НАБОР ДАННЫХ (Datasets)		
	Набор данных	DS0 – DS16
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕБУФЕРИЗИРОВАННЫМИ ОТЧЕТАМИ		
	Блок управления небуферизированным отчетом	URCB1 – URCB2
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУФЕРИЗИРОВАННЫМИ ОТЧЕТАМИ		
	Блок управления буферизированным отчетом	BRCB1 – BRCB9

4 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ MP5 ПО60

4.1 Логическое устройство LD0

4.1.1 LLN0 – нулевая точка логического узла

Таблица 4.1

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	Всегда On = 1	Режим узла
	CF	q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		ctlModel	status only	-	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	Всегда On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет аппаратной и программной неисправности; Warning , если есть аппаратная или программная неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
NamPIt	DS	swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Версия программного обеспечения модуля связи МЭК 61850
		configRev	-	-	Резерв для текстового описания узла
		EX	IdNs	Visible string255	Поддерживается версия стандарта IEC 61850-7-4:2010
		NumofSG	Int8U	2	Количество групп уставок
SGCB	SP	ActSG	Int8U	1 – основная; 2 – резервная	Активная группа уставок
		EditSG	Int8U	-	Не поддерживается. Всегда 0
		CnfEdit	Boolean	False	Не поддерживается.
		LActTm	TimeStamp	-	Время последнего переключения группы
		ResvTMS	-	-	Не поддерживается

4.1.2 LPHD1 – описание физического местоположения устройства

Таблица 4.2

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
PhyHealth	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет аппаратной и программной неисправности; Warning , если есть аппаратная или программная неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Proxy	ST	stVal	INT32		Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
PhyNam	DC	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия

4.2 Логическое устройство PROT

4.2.1 LLN0 – информация о логическом устройстве с блоком управления группами уставок

Таблица 4.3

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST CF	stVal	INT32	Всегда On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		ctlModel	status only	-	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	Всегда On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет аппаратной и программной неисправности; Warning , если есть аппаратная или программная неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	-	-	Резерв для текстового описания узла
		configRev	-	-	
	EX	IdNs	Visible string255	-	Поддерживается версия стандарта IEC 61850-7-4:2010

4.2.2 LPHD1 – информация о физическом устройстве

Таблица 4.4

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
PhyHealth	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет аппаратной и программной неисправности; Warning , если есть аппаратная или программная неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Proxy	ST	stVal	INT32		Режим работы узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
PhyNam	DC	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия

4.2.3 UPTOV1 – защита по повышению напряжения U>

Таблица 4.5

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On = 1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп уставок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF	ctlModel	status only	-	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	On = 1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп уставок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет неисправности аналогового модуля измерения напряжения Warning , если есть неисправность аналогового модуля измерения напряжения
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.5

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска U> ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
Op	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		general	BOOLEAN		Сигнал срабатывания U> СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
NamPIt	DS	t	TimeStamp	-	Метка времени
		vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.4 UPTOV2 – защита по повышению напряжения U>>

Таблица 4.6

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF	ctlModel	status only	-	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет неисправности аналогового модуля измерения напряжения Warning , если есть неисправность аналогового модуля измерения напряжения
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.6

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска U>> ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Op	ST	general	BOOLEAN		Сигнал срабатывания U>> СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.5 UPTUV1 – защита по понижению напряжения U<

Таблица 4.7

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		CF	ctlModel	status only	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		Health	stVal	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет неисправности аналогового модуля измерения напряжения Warning , если есть неисправность аналогового модуля измерения напряжения
Health	ST	q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.7

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска U< ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
Op	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		general	BOOLEAN	-	Сигнал срабатывания U< СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
NamPIt	DS	t	TimeStamp	-	Метка времени
		vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.6 UPTUV2 – защита по понижению напряжения U<<

Таблица 4.8

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Beh	ST	CF	ctlModel	status only	Тип модели управления
		stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
Health	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет неисправности аналогового модуля измерения напряжения Warning , если есть неисправность аналогового модуля измерения напряжения
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.8

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска U<< ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
Op	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		general	BOOLEAN	-	Сигнал срабатывания U<< СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
NamPIt	DS	t	TimeStamp	-	Метка времени
		vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.7 U2PTOV1 – защита по повышению напряжения обратной последовательности U2>

Таблица 4.9

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Beh	ST	CF	ctlModel	status only	Тип модели управления
		stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
Health	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет неисправности аналогового модуля измерения напряжения Warning , если есть неисправность аналогового модуля измерения напряжения
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.9

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска U2> ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Op	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал срабатывания U2> СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.8 U2PTOV2 – защита по повышению напряжения обратной последовательности U2>>

Таблица 4.10

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		CF	ctlModel	status only	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		Health	stVal	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет неисправности аналогового модуля измерения напряжения Warning , если есть неисправность аналогового модуля измерения напряжения
Health	ST	q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.10

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска U2>> ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
Op	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		general	BOOLEAN	-	Сигнал срабатывания U2>> СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
NamPIt	DS	t	TimeStamp	-	Метка времени
		vendor	Visible string255	BEMN	Наименование пред- приятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программ- ного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.9 U0PTOV1 – защита по повышению напряжения нулевой последовательности U0>

Таблица 4.11

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Beh	ST	ctlModel	status only	-	Тип модели управле- ния
		stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
Health	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет неис- правности анало- гового модуля изме- рения напряжения Warning , если есть неисправность анало- гового модуля изме- рения напряжения
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.11

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска U0> ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
Op	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		general	BOOLEAN	-	Сигнал срабатывания U0> СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
NamPIt	DS	t	TimeStamp	-	Метка времени
		vendor	Visible string255	BEMN	Наименование пред- приятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программ- ного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.10 U0PTOV2 – защита по повышению напряжения нулевой последовательности **U0>>**

Таблица 4.12

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Beh	ST	ctlModel	status only	-	Тип модели управле- ния
		stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
Health	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет неис- правности анало- гового модуля изме- рения напряжения Warning , если есть неисправность анало- гового модуля изме- рения напряжения
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.12

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска U0>> ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Op	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал срабатывания U0>> СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.11 PTOF1 – защита по повышению частоты F>

Таблица 4.13

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		CF	ctlModel	status only	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		Health	stVal	Ok = 1; Warning = 2	ok, если нет ошибок по частоте Warning , если есть ошибка частоты
Health	ST	q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.13

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска F> ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Op	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал срабатывания F> СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.12 PTOF2 – защита по повышению частоты F>>

Таблица 4.14

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		CF	ctlModel	status only	
Beh	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		Health	stVal	Ok = 1; Warning = 2	ok, если нет ошибок по частоте Warning , если есть ошибка частоты
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.14

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска F>> ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Op	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал срабатывания F>> СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование пред- приятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программ- ного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.13 PTUF1 – защита по понижению частоты F<

Таблица 4.15

Объект данных	Функци- ональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп уста- вок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		CF	ctlModel	status only	Тип модели управле- ния
Beh	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп уста- вок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		Health	stVal	Ok = 1; Warning = 2	ok , если нет ошибок по частоте Warning , если есть ошибка частоты
Health	ST	q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.15

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска F< ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Op	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал срабатывания F< СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.14 PTUF2 – защита по понижению частоты F<<

Таблица 4.16

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		CF	ctlModel	status only	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп установок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		Health	stVal	Ok = 1; Warning = 2	ok, если нет ошибок по частоте Warning , если есть ошибка частоты
Health	ST	q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.16

1	2	3	4	5	6
Str	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал пуска F<< ИО
		dirGeneral	ENUMERATED	0 = Неизвестное 1 = прямое 2 = обратное 3 = оба	Направление
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Op	ST	general	BOOLEAN	-	Сигнал срабатывания F<< СРАБ
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование пред- приятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программ- ного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.2.14 VZGGIO1 – внешняя защита В31

Таблица 4.17

Объект данных	Функци- ональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
Mod	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп уста- вок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		CF	ctlModel	status only	Тип модели управле- ния
Beh	ST	stVal	INT32	On=1 – «ведено» или «сигнализация» или «отключение»; Off=5 «выведено» с учетом групп уста- вок	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	INT32	-	Всегда Ok
Health	ST	q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	BOOLEAN	-	СРАБ В31
Alm	ST	q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	BOOLEAN	-	СРАБ В31
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование пред- приятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программ- ного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла
Логические узлы VZGGIO2 (внешняя защита В32) – VZGGIO8 (внешняя защита В38) будут иметь такую же структуру, как и VZGGIO1 (B31)					

4.3 Логическое устройство CTRL

4.3.1 LLN0 – информация о логическом устройстве с блоком управления группами уставок
Таблица 4.18

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
Mod	ST	stVal	INT32	Всегда On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF	ctlModel	INT32	status only=0	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет аппаратной и программной неисправности; Warning , если есть аппаратная или программная неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
NamPIt	DS	d	-	-	Резерв для текстового описания узла
		configRev	-	-	Резерв для текстового описания узла
		EX	IdNs	Visible string255	Поддерживается версия стандарта IEC 61850-7-4:2010

4.3.2 LPHD1 – информация о физическом устройстве

Таблица 4.19

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
PhyHealth	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет аппаратной и программной неисправности; Warning , если есть аппаратная или программная неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	BOOLEAN	False	Режим Proxy
Proxy	ST	q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
PhyNam	DC	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия

4.3.3 PTRC1 – условия для отключения при защите

Таблица 4.20

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
Mod	ST	stVal	INT32	Всегда On	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF	ctlModel	status only	-	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	Всегда On	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1 - если нет неисправности аналогового модуля; Warning = 2 - если есть неисправности аналогового модуля	Всегда ok
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		general	BOOLEAN	-	Защита отключить
Op	ST	q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		general	BOOLEAN	-	Защита отключить
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО 60	Наименование устройства, версия ПО
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.3.4 GGPIO1 - узел управления сигналами СДТУ

Таблица 4.21

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
Mod	ST	stVal	INT32	Всегда On	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF	ctlModel	status only	-	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	Всегда On	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Всегда Ok
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.21

1	2	3	4	5	6
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО 60	Наименование устройства, версия ПО
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла
SPCSO1	CO	oper origin	-	-	-
			orCar	-	-
			orIdent	-	-
		ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
		ctlNum	-	-	Порядковый номер
		T	-	-	Время
		Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
		check	-	-	Проверка
		ST	stVal	BOOLEAN	Наличие новых неисправностей
			q	Quality	Метка качества
			t	TimeStamp	Метка времени
		CF	ctlModels	CtlModels	Модель управления
		DC	d	Visible string255	Reset the new fault flag
SPCSO2	CO	oper origin	-	-	-
			orCar	-	-
			orIdent	-	-
		ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
		ctlNum	-	-	Порядковый номер
		T	-	-	Время
		Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
		check	-	-	Проверка
		ST	stVal	BOOLEAN	Новая запись в журнале системы
			q	Quality	Метка качества
			t	TimeStamp	Метка времени
		CF	ctlModels	CtlModels	Модель управления
		DC	d	Visible string255	Reset the new fault flag
SPCSO3	CO	oper origin	-	-	-
			orCar	-	-
			orIdent	-	-
		ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
		ctlNum	-	-	Порядковый номер
		T	-	-	Время
		Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
		check	-	-	Проверка
		ST	stVal	BOOLEAN	Новая запись в журнале аварии
			q	Quality	Метка качества
			t	TimeStamp	Метка времени
		CF	ctlModels	CtlModels	Модель управления
		DC	d	Visible string255	Reset the new fault flag

Продолжение таблицы 4.21

1	2	3	4	5	6
SPCSO4	CO origin	oper	-	-	Сброс индикации
		ctlVal	INT32	False / True	Управляемое значение
		ctlNum	-	-	Порядковый номер
		T	-	-	Время
		Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
	ST	check	-	-	Проверка
		stVal	INT32	False / True	Режим работы узла
		q	Quality	-	Метка качества
	CF	t	TimeStamp	-	Метка времени
		ctlModel	Direct wir normal security	-	Тип модели управления
	DC	d	Visible string255		Текстовое описание

4.4 Логическое устройство MES

4.4.1 LLN0 – нулевая точка логического узла

Таблица 4.22

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
	CF	t	TimeStamp	-	Метка времени
		ctlModel	status only	-	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	On = 1	Режим работы узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok, если нет аппаратной и программной неисправности; Warning, если есть аппаратная или программная неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
		vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
NamPIt	DS	swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла
		configRev	-	-	
		EX	IdNs	Visible string255	Поддерживается версия стандарта IEC 61850-7-4:2010

4.4.2 LPHD1 - информация о физическом устройстве

Таблица 4.23

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
PhyHealth	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет аппаратной и программной неисправности; Warning , если есть аппаратная или программная неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Proxy	ST	stVal	INT32		Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
PhyNam	DC	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия

4.4.3 MMXU1 – узел измерений

Таблица 4.24

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание	
1	2	3	4	5	6	
Mod	ST	stVal	INT32	On=1	Режим работы узла	
		q	Quality	-	Метка качества	
		t	TimeStamp	-	Метка времени	
	CF	ctlModel	INT32	Direct witr normal security=1	Тип модели управления	
Beh	ST	stVal	INT32	On=1	Режим узла	
		q	Quality	-	Метка качества	
		t	TimeStamp	-	Метка времени	
PhV	Измерение фазных напряжений					
phsA	MX	cVal	q	Quality	-	Метка качества
			t	TimeStamp	-	Метка времени
		mag	f	Analog value	0	Напряжение фазы А, В
	CF	db		INT32	0...100000	Пороговое значение отсылки спародических отчетов. Значение представляет собой 0,001 % от предела диапазона
		zeroDb		INT32	0...100000	Порог нулевого уровня. Значение представляет собой 0,001 % от предела диапазона

Продолжение таблицы 4.24

1	2	3	4	5	6
	phsB	MX	cVal	q	Quality
			t		TimeStamp
			mag	f	Analog value
	CF	db		INT32	0...100000
		zeroDb		INT32	0...100000
	phsC	MX	cVal	q	Quality
			t		TimeStamp
			mag	f	Analog value
	CF	db		INT32	0...100000
		zeroDb		INT32	0...100000
					Порог нулевого уровня. Значение представляет собой 0,001 % от предела диапазона
neut	MX	cVal	q		Метка качества
			t		Метка времени
		mag	f		Остаточное напряжение
	CF	db		INT32	0...100000
		zeroDb		INT32	0...100000
					Порог нулевого уровня. Значение представляет собой 0,001 % от предела диапазона
PPV	Измерение линейных напряжений				
	phsAB	MX	cVal	q	Quality
				t	TimeStamp
				mag	Analog value
					Значение межфазных измерений (фазы A/B)

Продолжение таблицы 4.24

1	2	3	4	5	6
phsBC	CF	db	INT32	0...100000	Пороговое значение отсылки спародических отчетов. Значение представляет собой 0,001 % от предела диапазона
			zeroDb	INT32	0...100000
	MX	cVal	q	Quality	-
			t	TimeStamp	-
			mag	Analog value	0
	CF	db	INT32	0...100000	Пороговое значение отсылки спародических отчетов. Значение представляет собой 0,001 % от предела диапазона
			zeroDb	INT32	0...100000
	MX	cVal	q	Quality	-
			t	TimeStamp	-
			mag	Analog value	0
	CF	db	INT32	0...100000	Пороговое значение отсылки спародических отчетов. Значение представляет собой 0,001 % от предела диапазона
			zeroDb	INT32	0...100000
Hz	MX	mag	q	Quality	-
			t	TimeStamp	-
			f	Analog value	0
	CF	db	INT32	0...100000	Пороговое значение отсылки спародических отчетов. Значение представляет собой 0,001 % от предела диапазона
			zeroDb	INT32	0...100000

Продолжение таблицы 4.24

1	2	3	4	5	6
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет неисправности аналоговых модулей; Warning , если есть неисправность аналогового модуля
			q	Quality	- Метка качества
			t	TimeStamp	- Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
			swRev	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.4.4 MSQI1 – измерение симметричных составляющих напряжения

Таблица 4.25

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных		Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6	
SeqU	MX	C1	c q	Quality	-	Метка качества
			V t	TimeStamp	-	Метка времени
			m a g	Analog value	0	Напряжение прямой последовательности
			c q	Quality	-	Метка качества
		C2	V a l	TimeStamp	-	Метка времени
			m a g	Analog value	0	Напряжение обратной последовательности
			c q	Quality	-	Метка качества
		C3	V a l	TimeStamp	-	Метка времени
			m a g	Analog value	0	Напряжение нулевой последовательности
		Seqt		Analog value	Pos-neg-zero=0	Тип последовательности

Продолжение таблицы 4.25

1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1	Режим работы узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Beh	ST	ctlModel	INT32	Direct wir normal security=1	Тип модели управления
		stVal	INT32	On=1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет неисправности аналоговых модулей; Warning , если есть неисправность аналогового модуля
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.5 Логическое устройство GGIO

4.5.1 LLN0 – нулевая точка логического узла

Таблица 4.26

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF	ctlModel	status only	-	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет аппаратной и программной неисправности; Warning , если есть аппаратная или программная неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.26

1	2	3	4	5	6
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла
		configRev	-	-	
	EX	IdNs	Visible string255	-	Поддерживается версия стандарта IEC 61850-7-4:2010

4.5.2 LPHD1 – информация о физическом устройстве

Таблица 4.27

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
PhyHealth	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет аппаратной и программной неисправности; Warning , если есть аппаратная или програмчная неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Proxy	ST	stVal	INT32		Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
PhyNam	DC	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия

4.5.3 IN8GGIO1 - программируемые узлы на прием сигналов

Таблица 4.28

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Beh	ST	ctlModel	status only	-	Тип модели управления
		stVal	INT32	On = 1	Режим работы узла
		q	Quality	-	Метка качества
Health	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	INT32	Ok = 1	Ok
		q	Quality	-	Метка качества
Ind1	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	BOOLEAN	False / True	Состояние дискретного входа 1
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.28

1	2	3	4	5	6
Ind2	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Состояние дискретного входа 2
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind3	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Состояние дискретного входа 3
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind4	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Состояние дискретного входа 4
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind5	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Состояние дискретного входа 5
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind6	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Состояние дискретного входа 6
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind7	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Состояние дискретного входа 7
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind8	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Состояние дискретного входа 8
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.5.4 OUT16GGIO1 - программируемые узлы на передачу сигналов (реле 1 – реле 16)

Таблица 4.29

Объект данных	Функциональная связь		Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
Mod	CO	oper	-	-	-	-
		origin	ctlVal	INT32	On = 1	Управляемое значение
			ctlNum	-	-	Порядковый номер
			T	-	-	Время
			Test	BOOLEAN	-	Режим тестирования
			check	-	-	Проверка
	ST		stVal	INT32	On=1	Режим работы узла
			q	Quality	-	Метка качества
			t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF		ctlModel	Statys only	-	Тип модели управления
Beh	ST		stVal	INT32	Всегда On = 1	Режим узла
			q	Quality	-	Метка качества
			t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST		stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok , если нет аппаратной и программной неисправности; Warning , если есть аппаратная или программная неисправности
			q	Quality	-	Метка качества
			t	TimeStamp	-	Метка времени
SPCSO1	CO	oper	-	-	-	Выходное реле 1
		origin	orCat	-	not supported	-
			orIdent	-	-	-
			ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
			ctlNum	-	-	Порядковый номер
			T	-	-	Время
			Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
			check	-	-	Проверка
	ST		stVal	INT32	False / True	Состояние реле
			q	Quality	-	Метка качества
			t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Statys only=0	Тип модели управления
SPCSO2	CO	oper	-	-	-	Выходное реле 2
		origin	orCat	-	not supported	-
			orIdent	-	-	-
			ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
			ctlNum	-	-	Порядковый номер
			T	-	-	Время
			Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
			check	-	-	Проверка

Продолжение таблицы 4.29

1	2	3	4	5	6
SPCSO3	CO	origin	stVal	INT32	False / True
			q	Quality	-
			t	TimeStamp	-
SPCSO3	CO	oper	ctlModel	INT32	Statys only=0
			-	-	-
			orCat	-	not supported
			orIdent	-	-
			ctlVal	INT32	False
			ctlNum	-	Управляемое значение
			T	-	Порядковый номер
			Test	BOOLEAN	Время
			check	-	Режим тестирования
			stVal	INT32	Проверка
			q	Quality	Выходное реле 3
			t	TimeStamp	Метка качества
SPCSO4	CO	origin	ctlModel	INT32	Метка времени
			-	-	-
			orCat	-	Управляемое значение
			orIdent	-	not supported
			ctlVal	INT32	-
			ctlNum	-	Порядковый номер
			T	-	Время
			Test	BOOLEAN	Режим тестирования
			check	-	Проверка
			stVal	INT32	Выходное реле 4
			q	Quality	Состояние реле
			t	TimeStamp	Метка качества
SPCSO5	CO	origin	ctlModel	INT32	Метка времени
			-	-	-
			orCat	-	Управляемое значение
			orIdent	-	not supported
			ctlVal	INT32	-
			ctlNum	-	Порядковый номер
			T	-	Время
			Test	BOOLEAN	Режим тестирования
			check	-	Проверка
			stVal	INT32	Выходное реле 5
			q	Quality	Состояние реле
			t	TimeStamp	Метка качества
SPCSO5	CO	oper	ctlModel	INT32	Метка времени
			-	-	-
			stVal	INT32	Управляемое значение

Продолжение таблицы 4.29

1	2	3	4	5	6
SPCSO6	CO	oper	-	-	Выходное реле 6
		origin	orCar	-	not supported
			orIdent	-	-
			ctlVal	INT32	Управляемое значение
			ctlNum	-	Порядковый номер
			T	-	Время
			Test	BOOLEAN	Режим тестирования
			check	-	Проверка
	ST		stVal	INT32	Состояние реле
			q	Quality	Метка качества
			t	TimeStamp	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Statys only=0
SPCSO7	CO	oper	-	-	Выходное реле 7
		origin	orCar	-	not supported
			orIdent	-	-
			ctlVal	INT32	Управляемое значение
			ctlNum	-	Порядковый номер
			T	-	Время
			Test	BOOLEAN	Режим тестирования
			check	-	Проверка
	ST		stVal	INT32	Состояние реле
			q	Quality	Метка качества
			t	TimeStamp	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Statys only=0
SPCSO8	CO	oper	-	-	Выходное реле 8
		origin	orCar	-	not supported
			orIdent	-	-
			ctlVal	INT32	Управляемое значение
			ctlNum	-	Порядковый номер
			T	-	Время
			Test	BOOLEAN	Режим тестирования
			check	-	Проверка
	ST		stVal	INT32	Состояние реле
			q	Quality	Метка качества
			t	TimeStamp	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Statys only=0

Продолжение таблицы 4.29

1	2	3	4	5	6
SPCSO9	CO origin	-	-	-	Выходное реле 9
		orCar	-	not supported	-
		orIdent	-	-	-
		ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
		ctlNum	-	-	Порядковый номер
		T	-	-	Время
		Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
		check	-	-	Проверка
	ST	stVal	INT32	False / True	Состояние реле
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Statys only=0
SPCSO10	CO origin	-	-	-	Выходное реле 10
		orCar	-	not supported	-
		orIdent	-	-	-
		ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
		ctlNum	-	-	Порядковый номер
		T	-	-	Время
		Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
		check	-	-	Проверка
	ST	stVal	INT32	False / True	Состояние реле
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Statys only=0
SPCSO11	CO origin	-	-	-	Выходное реле 11
		orCar	-	not supported	-
		orIdent	-	-	-
		ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
		ctlNum	-	-	Порядковый номер
		T	-	-	Время
		Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
		check	-	-	Проверка
	ST	stVal	INT32	False / True	Состояние реле
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Statys only=0

Продолжение таблицы 4.29

1	2	3	4	5	6
SPCSO12	CO origin	-	-	-	Выходное реле 12
		orCar	-	not supported	-
		orIdent	-	-	-
		ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
		ctlNum	-	-	Порядковый номер
		T	-	-	Время
		Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
		check	-	-	Проверка
	ST	stVal	INT32	False / True	Состояние реле
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Statys only=0
					Тип модели управления
SPCSO13	CO origin	-	-	-	Выходное реле 13
		orCar	-	not supported	-
		orIdent	-	-	-
		ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
		ctlNum	-	-	Порядковый номер
		T	-	-	Время
		Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
		check	-	-	Проверка
	ST	stVal	INT32	False / True	Состояние реле
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Statys only=0
					Тип модели управления
SPCSO14	CO origin	-	-	-	Выходное реле 14
		orCar	-	not supported	-
		orIdent	-	-	-
		ctlVal	INT32	False	Управляемое значение
		ctlNum	-	-	Порядковый номер
		T	-	-	Время
		Test	BOOLEAN	False	Режим тестирования
		check	-	-	Проверка
	ST	stVal	INT32	False / True	Состояние реле
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Statys only=0
					Тип модели управления

Продолжение таблицы 4.29

1	2	3	4	5	6
SPCSO15	CO	oper	-	-	Выходное реле 15
		origin	orCar	-	not supported
			orIdent	-	-
			ctlVal	INT32	Управляемое значение
			ctlNum	-	Порядковый номер
			T	-	Время
			Test	BOOLEAN	Режим тестирования
			check	-	Проверка
	ST		stVal	INT32	Состояние реле
			q	Quality	Метка качества
			t	TimeStamp	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Тип модели управления
				Statys only=0	
SPCSO16	CO	oper	-	-	Выходное реле 16
		origin	orCar	-	not supported
			orIdent	-	-
			ctlVal	INT32	Управляемое значение
			ctlNum	-	Порядковый номер
			T	-	Время
			Test	BOOLEAN	Режим тестирования
			check	-	Проверка
	ST		stVal	INT32	Состояние реле
			q	Quality	Метка качества
			t	TimeStamp	Метка времени
	CF		ctlModel	INT32	Тип модели управления
				Statys only=0	
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.5.5 LED12GGIO1 – узел светодиодных индикаторов

Таблица 4.30

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Beh	ST	stVal	INT32	On=1	Режим работы узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1	Контроль неисправности
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind1	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Программируемый индикатор 1
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind2	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Программируемый индикатор 2
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind3	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Программируемый индикатор 3
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind4	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Программируемый индикатор 4
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind5	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Программируемый индикатор 5
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind6	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Программируемый индикатор 6
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind7	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Программируемый индикатор 7
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind8	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Программируемый индикатор 8
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.30

1	2	3	4	5	6
Ind9	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Программируемый индикатор 9
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind10	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Программируемый индикатор 10
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind11	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Индикатор журнала аварий
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind12	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	Индикатор журнала системы
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Версия программного обеспечения
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.5.6 SSL24GGIO1 – программируемый узел на передачу сигналов ССЛ

Таблица 4.31

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	On=1	Режим работы узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF	ctlModel	Statys only	-	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	Всегда On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Ok = 1; Warning = 2	Ok, нет ошибки логики; Warning, ошибка логики
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind1	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ1
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind2	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ2
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.31

1	2	3	4	5	6
Ind3	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ3
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind4	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ4
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind5	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ5
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind6	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ6
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind7	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ7
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind8	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ8
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind9	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ9
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind10	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ10
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind11	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ11
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind12	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ12
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind13	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ13
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind14	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ14
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind15	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ15
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind16	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ16
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind17	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ17
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind18	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ18
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.31

1	2	3	4	5	6
Ind19	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ19
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind20	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ20
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind21	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ21
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind22	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ22
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind23	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ23
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind24	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ССЛ24
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Наименование устройства, версия ПО
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.5.7 VLS8GGIO1 – программируемый узел на передачу сигналов ВЛС

Таблица 4.32

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	Всегда On=1	Режим работы узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
	CF	ctlModel	Statys only	-	Тип модели управления
Beh	ST	stVal	INT32	Всегда On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Health	ST	stVal	INT32	Всегда Ok	Ok
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind1	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ВЛС1
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind2	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ВЛС2
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.32

1	2	3	4	5	6
Ind3	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ВЛС3
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind4	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ВЛС4
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind5	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ВЛС5
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind6	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ВЛС 6
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind7	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ВЛС7
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind8	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ВЛС8
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Наименование устройства, версия ПО
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

4.5.8 LS8GGIO1 – программируемый узел на прием сигналов ЛС

Таблица 4.33

Объект данных	Функциональная связь	Атрибут объекта данных	Тип атрибута	Значение	Описание
1	2	3	4	5	6
Mod	ST	stVal	INT32	Всегда On=1	Режим работы узла
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Beh	ST	ctlModel	Statys only	-	Тип модели управления
		stVal	INT32	Всегда On = 1	Режим узла
		q	Quality	-	Метка качества
Health	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	INT32	Всегда Ok	Ok
		q	Quality	-	Метка качества
Ind1	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	BOOLEAN	False / True	ЛС1
		q	Quality	-	Метка качества
Ind2	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	BOOLEAN	False / True	ЛС2
		q	Quality	-	Метка качества
Ind3	ST	t	TimeStamp	-	Метка времени
		stVal	BOOLEAN	False / True	ЛС3
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени

Продолжение таблицы 4.33

1	2	3	4	5	6
Ind4	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ЛС4
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind5	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ЛС5
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind6	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ЛС 6
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind7	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ЛС7
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
Ind8	ST	stVal	BOOLEAN	False / True	ЛС8
		q	Quality	-	Метка качества
		t	TimeStamp	-	Метка времени
NamPIt	DS	vendor	Visible string255	BEMN	Наименование предприятия
		swRev	Visible string255	MP5 ПО60	Наименование устройства, версия ПО
		d	Visible string255	-	Резерв для текстового описания узла

5 ОПИСАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ (Datasets)

Наборы данных позволяют объединять данные для их последующей отправки в GOOSE и MMS сообщениях. Набор данных представляет собой набор ссылок на данные внутри информационной модели устройства.

Набор данных для GOOSE сообщения должен формироваться из последовательности бинарных элементов данных и их меток качества. Набор данных для MMS сообщения может содержать как элементы данных, так и структуры данных.

Конфигурирование наборов данных выполняется в программном обеспечении «КИТ». В устройстве может быть создано до 30 наборов данных, каждый из которых может содержать до 100 элементов данных.

6 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕБУФЕРИЗИРОВАННЫМ ОТЧЕТАМ (Unbuffered Reports). БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУФЕРИЗИРОВАННЫМ ОТЧЕТОМ (Buffered Reports)

Буферизированное формирование отчетов должно, в основном, использоваться для файлов регистрации данных о последовательности событий, поскольку функция буферизации сокращает возможность потери изменений состояния данных. Небуферизированное формирование отчетов должно, в основном, использоваться для отображения состояния на локальном дисплее.

При отсутствии связи передаваемые данные не сохраняются при применении небуферизированного отчета. На время отсутствия связи данные сохраняются в энергозависимой памяти терминала и при восстановлении связи передаются клиенту при применении буферизированного отчета.

Настройки отчетов можно сконфигурировать, используя ПО SCL Configurator BEMN или через клиента МЭК 61850.

Блок управления отчетом содержит следующие атрибуты:

- **RptID** – идентификатор отчета;
- **RptEna** – определяет состояние блока управления (enable/disable);
- **DatSet** – ссылка на набор данных;
- **ConfRev** – номер ревизии конфигурации выбранного отчета;
- **OptFlds** – атрибут назначает optionalные поля, специфические для клиента, которые должны включаться в отчет:

а) *sequence-number* – порядковый номер отчета. Используется для контроля клиентом, что приняты были все отчеты;

б) *report-time-stamp* – метка времени;

в) *reason-for-inclusion* – причина включения в отчет;

г) *data-set-name* – наименование набора данных передаваемого отчета;

д) *data-reference* – ссылка на отчет с указаниями логического узла;

е) *buffer-overflow* – переполнение буфера, журнал прибора полностью заполнен событиями, которые еще не были отправлены клиенту;

ж) *entryID* – идентификатор отчетов – позволяет клиенту повторно запросить отправку определенного отчета, ранее уже отправленного;

з) *conf-revision* – ревизия конфигурации определяет текущую версию состава набора данных, назначенного блоку управления;

- **BufTm** – буферное время, должен определять интервал времени в миллисекундах для буферизации внутренних уведомлений;

- **Buffered** – наличие или отсутствие буферизации;

- **TrgOp** – атрибут, который задает фактор отправки отчета:

а) *integrity* – периодический опросом;

б) *data changed* – по изменению значения атрибута данных;

в) *data update* – по обновлению статических данных;

г) *quality changed* – по изменению качества данных, входящих в набор данных;

д) *general-interrogation* – общий опрос;

- **IntgPd** - время периодической отправки отчетов;
- **GI** – атрибут, который показывает наличие запроса на запуск общего опроса;
- **Owner** – указывает на клиента, который подписан на блок управления (обычно IP – адрес).

7 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ GOOSE-СООБЩЕНИЕМ (GoCB)

Блок управления GoCB предназначен для управлением GOOSE-сообщением. Настройки блоков GoCB можно сконфигурировать, используя ПО КИТ БЭМН.

Блок управления отчетом содержит следующие атрибуты:

- **GoCBName** – имя блока управления;
- **GoCBRef** – ссылка на блок управления в информационной модели;
- **GoEna** – определяет состояние блока управления (enable/disable);
- **GoID** – идентификатор GOOSE-сообщения;
- **DatSet** – ссылка на набор данных;
- **ConfRev** – номер ревизии конфигурации GOOSE-сообщения;
- **NdsCom** – признак необходимости проверки конфигурации;
- **DstAddress** – адресная информация:
 - **Addr** – MAC-адрес широковещательной рассылки;
 - **VID** – признак принадлежности к виртуальной локальной сети;
 - **Priority** – приоритет в виртуальной локальной сети;
 - **AppID** – идентификатор широковещательной рассылки;
- **MinTime** – минимальное время между сообщениями;
- **MaxTime** – максимальное время между сообщениями.

8 ПОДПИСКА И ПРИЕМ GOOSE-СООБЩЕНИЙ

Подписка устройства MP5 (с версии ПО связного модуля 23.9) на прием GOOSE-сообщений выполняется в ПО КИТ БЭМН. Сигналы, полученные в GOOSE-сообщении могут быть назначены только на выполнение следующих команд устройства:

1. Сбросить индикацию (СДТУ).
2. Сбросить бит наличия новой неисправности (СДТУ).
3. Сбросить бит новой записи в журнале системы (СДТУ).
4. Сбросить бит новой записи в журнале аварий (СДТУ).